


Q1 貴施設は日本集中治療医学会の専門医研修施設ですか


回答数： 126 スキップ数： 0

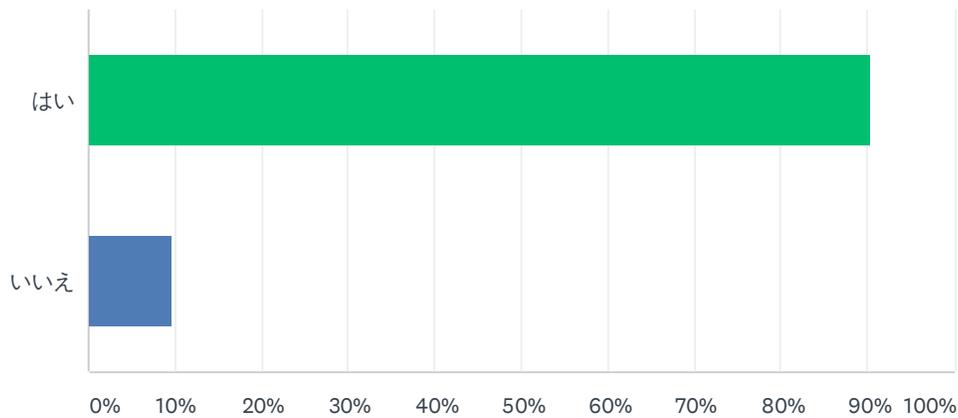

| 回答の選択肢 | 回答数 | 割合 |
|--------|-----|--------|
| はい | 114 | 90.48% |
| いいえ | 12 | 9.52% |
| 合計 | 126 | |

Q2 貴施設ではコロナウイルス感染症患者を受け入れていますか


回答数： 126 スキップ数： 0

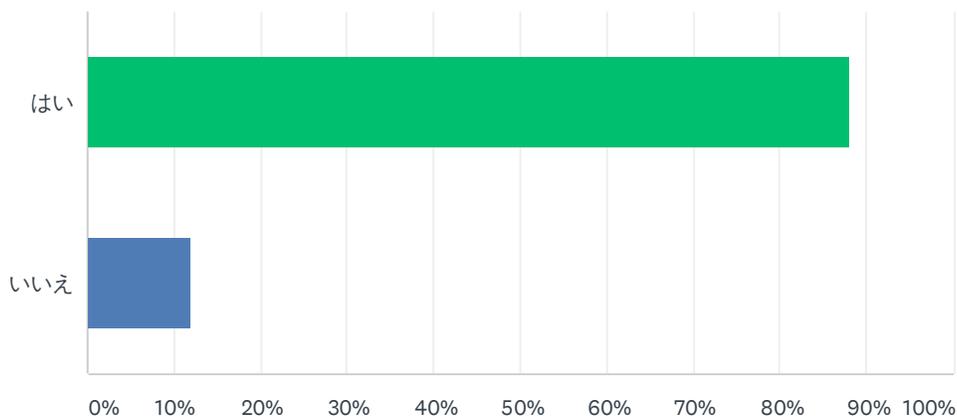

| 回答の選択肢 | 回答数 |
|--------|------------|
| はい | 88.10% 111 |
| いいえ | 11.90% 15 |
| 合計 | 126 |

Q3 貴施設のICUの診療報酬上の区分を教えてください


回答数： 126 スキップ数： 0

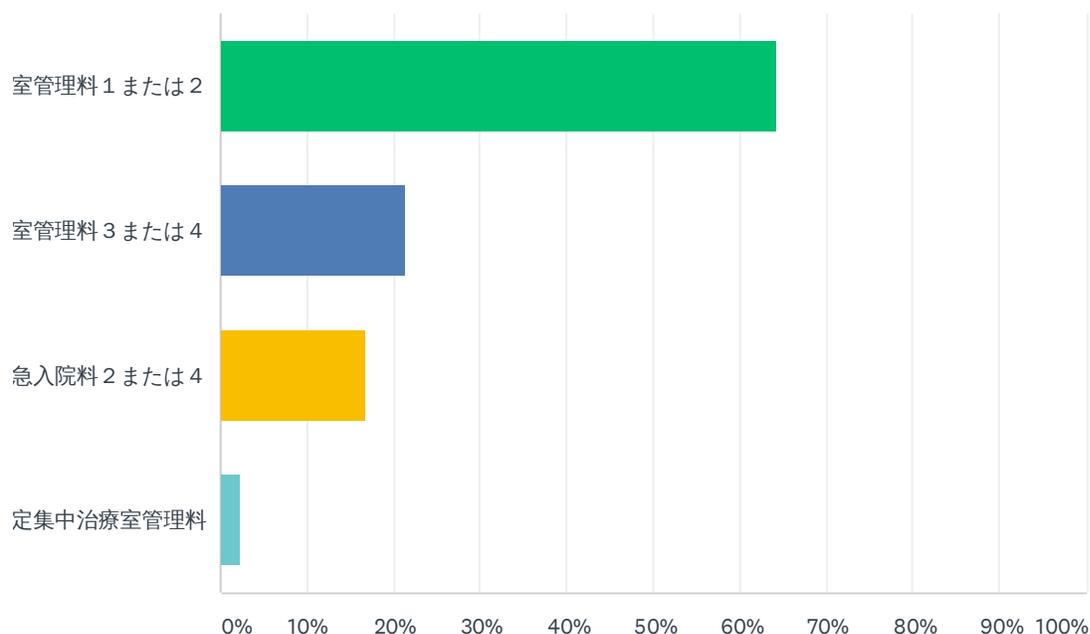

| 回答の選択肢 | 回答数 |
|--------------------|-----|
| 特定集中治療室管理料 1 または 2 | 81 |
| 特定集中治療室管理料 3 または 4 | 27 |
| 救命救急入院料 2 または 4 | 21 |
| 小児特定集中治療室管理料 | 3 |
| 全回答数: 126 | |

Q4 貴施設のICUにおける空気清浄度を教えてください（下記の表を参考に）


回答数： 126 スキップ数： 0

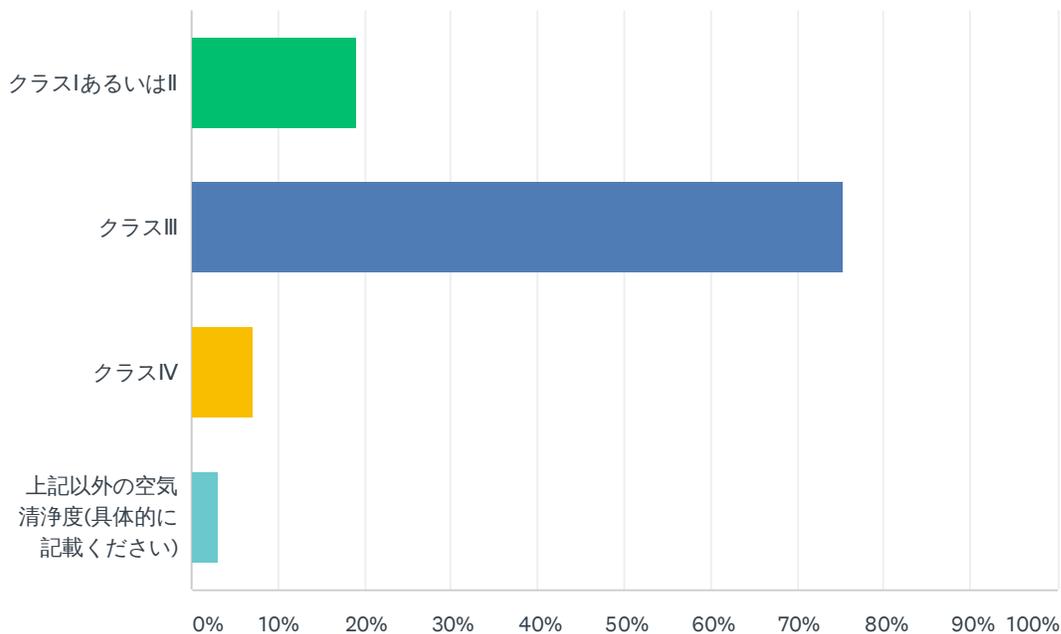

| 回答の選択肢 | 回答数 | 割合 |
|------------------------|-----|--------|
| クラスIあるいはII | 24 | 19.05% |
| クラスIII | 95 | 75.40% |
| クラスIV | 9 | 7.14% |
| 上記以外の空気清浄度(具体的に記載ください) | 4 | 3.17% |
| 全回答数: 126 | | |

Q5 特定集中治療室の施設要件に、“特定集中治療室は原則としてバイオクリーンルームである”とあります。この問題点は何でしょうか（複数選択可）


回答数：126 スキップ数：0

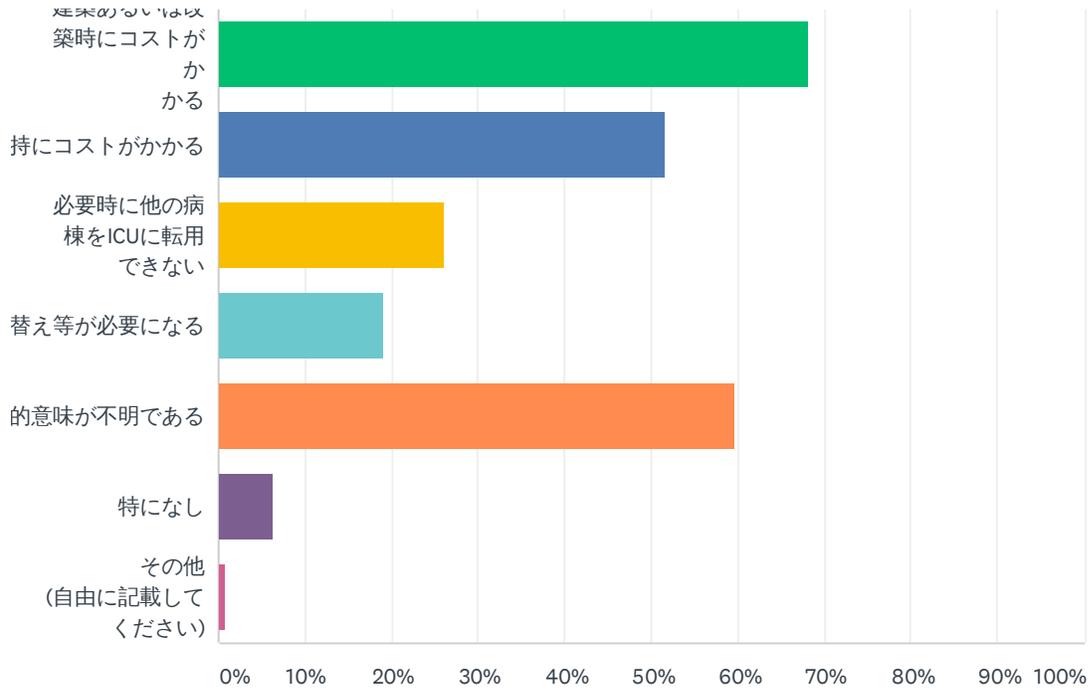

| 回答の選択肢 | 回答数 |
|---------------------|-----------|
| 建築あるいは改築時にコストがかかる | 68.25% 86 |
| 維持にコストがかかる | 51.59% 65 |
| 必要時に他の病棟をICUに転用できない | 26.19% 33 |
| 更衣や履き替え等が必要になる | 19.05% 24 |
| 医学的意味が不明である | 59.52% 75 |
| 特になし | 6.35% 8 |
| その他 (自由に記載してください) | 0.79% 1 |
| 全回答数: 126 | |

Q6 コロナウイルス感染症対応以前の貴施設のICUにおけるベッドの状況を教えてください


回答数： 126 スキップ数： 0

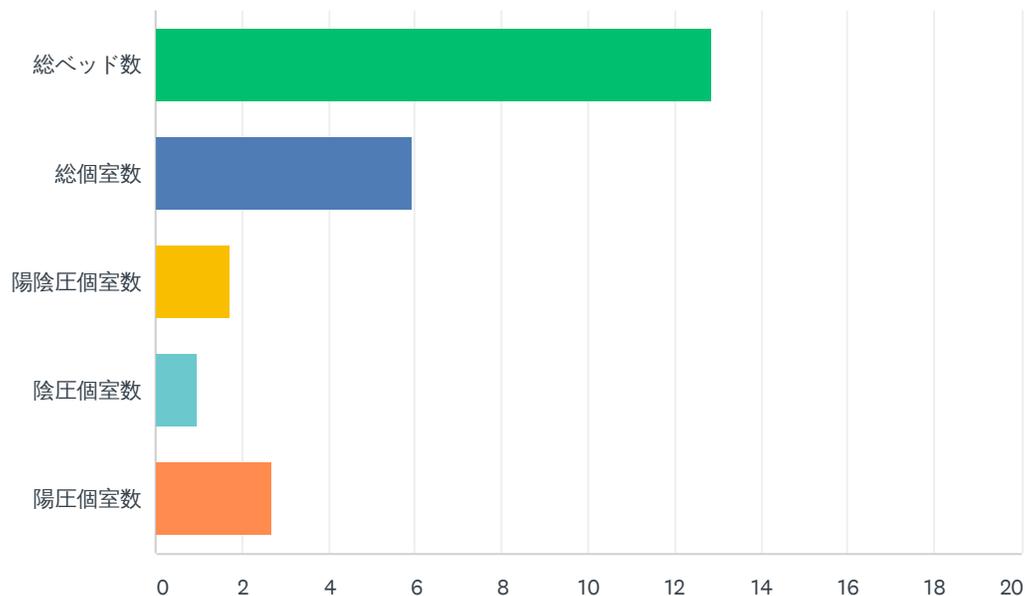

| 回答の選択肢 | 平均数 | 合計数 | 回答数 |
|-----------|-----|-------|-----|
| 総ベッド数 | 13 | 1,618 | 126 |
| 総個室数 | 6 | 748 | 126 |
| 陽陰圧個室数 | 2 | 218 | 126 |
| 陰圧個室数 | 1 | 121 | 126 |
| 陽圧個室数 | 3 | 336 | 126 |
| 全回答数: 126 | | | |

Q7 コロナ禍において陰圧個室またはゾーンを新たに整備（改築あるいは増築）しましたか

回答数： 126 スキップ数： 0

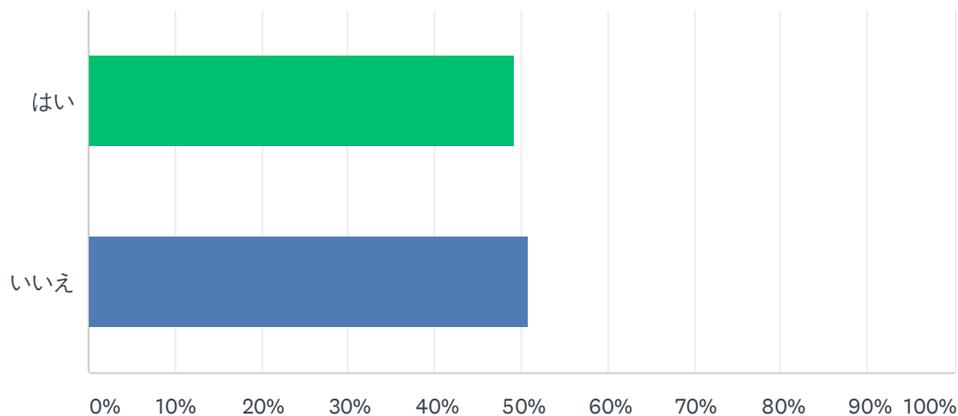

| 回答の選択肢 | 回答数 |
|-----------|-----------|
| はい | 49.21% 62 |
| いいえ | 50.79% 64 |
| 全回答数: 126 | |

Q8 Q7で「はい」と答えた方は下記にお答えください

回答数： 112 スキップ数： 14

| 回答の選択肢 | 回答数 | |
|---------------------------------|--------|----|
| 陰圧個室を作った数 | 75.89% | 85 |
| 陰圧ゾーンを作った数 | 55.36% | 62 |
| ICU全体を陰圧化してコロナ専用ICUとしたか（はい・いいえ） | 58.93% | 66 |
| その他（具体的に） | 26.79% | 30 |